

ŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

40-036 Katowice
ul. Wita Stwosza 2
tel: 32 251 80 40

fax: (32) 25-15-554
e-mail: sekretariat@katowice.wios.gov.pl
www.katowice.wios.gov.pl

Delegatura WIOŚ w Bielsku-Białej
43-316 Bielsko-Biała
Partyzantów 117
tel: (033) 812-30-37, 812-44-92

fax: (033) 812-49-30
e-mail: bielsko@katowice.wios.gov.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR BIB 214/2019

Sygnatura protokołu	DBIN.7023.487.2019.MM.KR	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1355)	
Identyfikacja kontrolowanego zakładu		
Nazwa, adres	Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o. o., Myśliwska 10, 43-450 Ustroń, Gmina Ustroń (miejska), Powiat cieszyński	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	3700Z – Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków	
Adres kontrolowanej działalności	Myśliwska 10, 43-450 Ustroń, Gmina Ustroń (miejska), Powiat cieszyński	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Beata Halama, Prezes Zarządu	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	070473920	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców	Duży przedsiębiorca	
Rejestracja	Rejestracja w KRS w dniu 26 lutego 2002 r. nr 000001989	
Telefon/ fax.	33 854 33 82	33 854 37 25
Adres strony internetowej: email	www.wzc.com.pl oczyszczalnia@wzc.com.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	-	
Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko Beata Halama Piotr Kawka	Stanowisko Prezes Zarządu Członek Zarządu –WicePrezes
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko	Stanowisko Kierownik Wydziału Oczyszczalni Ścieków
Podmiot kontrolowany		
Nazwa	Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o. o.	
Adres do korespondencji	Myśliwska 10, 43-450 Ustroń, Gmina Ustroń (miejska), Powiat cieszyński	

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Regon	070473920
Rejestracja	Rejestracja w KRS w dniu 26 lutego 2002 r. nr 000001989
Telefon/ fax.	33 854 33 8296 033 8543725

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	05-11-2019
Data zakończenia kontroli	25-11-2019
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Pozaplanowa
Rodzaj kontroli	Interwencyjna
Data poprzedniej kontroli	09-10-2017
Okres objęty kontrolą	2019
Cel kontroli	18. Kontrola w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych.
Cykl kontrolny	
Informacje zastrzeżone	nie

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Magdalena Medoń-Dęsoł – st. Inspektor ochrony środowiska		
	Upoważnienie do kontroli nr 143/2019/BB		
	Okazano legitymację służbową		
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
Osoby uczestniczące w kontroli	Katarzyna Ratowska - pracownik WIOŚ, legitymacja służbowa nr 15/19		

1. Ustalenia kontroli

1.1. Informacje ogólne

Przyczyną podjętej kontroli interwencyjnej bez zawiadomienia było wpłynięcie do WIOŚ w dniu 9.04.2019 br. pisma z prośbą o przeprowadzenie kontroli w związku z stosowaniem komunalnych osadów ściekowych na działkach RSP Rolnik w Międzyrzeczu Górnym (działka nr 35/20), zlokalizowanych w obszarze Natura 2000 PLB 240001 (Dolina Górnej Wisły).

Przedmiotem kontroli są eksploatowane przez spółkę Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. z siedzibą główną przy ul. Myśliwskiej 10 w Ustroniu, oczyszczalnie ścieków:

- oczyszczalnia ścieków w Ustroniu ul. Sportowa 17, 43-450 Ustroń;
- oczyszczalnia ścieków w Strumieniu ul. Pszczyńska 13, 43-246 Strumień;
- oczyszczalnia ścieków w Wiśle ul. Ustrońska 1, 43-460 Wisła;
- oczyszczalnia ścieków w Chybiu ul. Bielska 1, 43-520 Chybie, Mnich;
- oczyszczalnia ścieków Cisownica, Cisownica 400, 43-400 Cisownica.

Czas pracy i wielkość zatrudnienia - kontrolowany zatrudnia 277 osób (na dzień 13.11.2019 r.). Czas pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, laboratoryjnych, mistrzowskich oraz ds. gospodarczych wynosi 8 godzin (7.00 - 15.00 lub 6.00 - 14.00) od poniedziałku do piątku. Operatorzy oczyszczalni ścieków, a także operatorzy oczyszczalni ścieków – elektrycy pracują w systemie dwuzmianowym (7.00 - 19.00, 19.00 - 7.00) lub trzymianowym w przypadku oczyszczalni ścieków Strumień (6.00 – 14.00, 14.00 – 22.00 oraz 22.00 – 6.00) od poniedziałku do niedzieli.

Rodzaj obróbki komunalnych osadów ściekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę - do unieszkodliwiania osadów wykorzystuje się proces fermentacji beztlenowej. Początkowo osad poddawany jest wstępnemu zagęszczeniu w zbiorniku magazynowo zagęszczającym.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Następnie wstępnie odwodniony osad kierowany jest na urządzenie odwadniające. Na tym etapie następuje mechaniczne odwadnianie na prasie z dawkowaniem polielektrolitów.

Na oczyszczalni ścieków w Ustroniu, Wiśle i Strumieniu osad w celu czasowego składowania wywożony jest na poletka. W przypadku oczyszczalni ścieków w Chybiu osad po prasie magazynowany jest w kontenerach. Komunalne osady ściekowe z oczyszczalni ścieków Cisownica unieszkodliwiane są w komorach fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków komunalnych w Ustroniu.

Jako formę odzysku wszystkich komunalnych osadów ściekowych powstałych na ww. oczyszczalniach podano ich stosowanie do upraw roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz (art. 96 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).

1.2. Gospodarka odpadami

1.2.1. Stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami

W trakcie kontroli przedłożono:

- decyzję Starosty Cieszyńskiego z dnia 17.06.2013 r. znak WS.6233.00020.2013 zezwalającą na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w procesie D8 tj. obróbka biologiczna, niewymieniona w innej pozycji niniejszego załącznika, w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszanki, które są unieszkodliwiane za pomocą któregośkolwiek spośród procesów wymienionych w poz. D 1 – D 12. Decyzja ta została zmieniona decyzją Starosty Cieszyńskiego z dnia 14.10.2016 r znak Ws.6233.31.2016;
- decyzję Starosty Cieszyńskiego z dnia 4.03.2015 r. znak WS.6233.00004.2015 zezwalającą na przetwarzanie odpadów w procesie R5 tj. recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych. Decyzja ta została zmieniona decyzją Starosty Cieszyńskiego z dnia 16.08.2018 r znak Ws.6233.28.2018;

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją obecnie podmiot wytwarza odpady niebezpieczne w ilości nieprzekraczającej 1 Mg/rok oraz odpady inne niż niebezpieczne w ilości nieprzekraczającej 5000 Mg/rok w instalacji. W związku z powyższym nie jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów w użytkowanych instalacjach.

W dniu rozpoczęcia kontroli ustalono, że kontrolowany podmiot posiada wpis w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, stanowiącym integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) o numerze rejestracyjnym 000018115, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.). Podmiot posiada wpis do rejestru w dziale XI – Podmioty nieujęte w działach I-X wpisywane do rejestru z urzędu oraz w dziale XII - Wytwórca odpadów zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów.

1.2.2. Sposób postępowania z odpadami powstałymi w trakcie eksploatacji oczyszczalni:

Skratki (19 08 01) – sposób postępowania na poszczególnych oczyszczalniach:

- **Oczyszczalnia Chybie** - odebrane z kraty ręcznej skratki kierowane do pojemników, a następnie przekazywane.
- **Oczyszczalnia w Ustroniu** - do czasu wywozu odpady te magazynowane są na poletku, zlokalizowanym przy bramie wjazdowej.
- **Oczyszczalnia w Wiśle** - magazynowane czasowo na terenie oczyszczalni, a następnie przekazywane.
- **Oczyszczalnia w Cisownicy** - odbierane są przez EKOPLAST-produkt S.C.
- **Oczyszczalnia w Strumieniu** - odebrane z kraty ręcznej skratki przewożone na poletka osadowe gdzie są magazynowane do czasu przekazania uprawnionemu odbiorcy

oraz **zawartość piaskowników (19 08 02)**

- **Oczyszczalnia Chybie** - nie powstaje piasek na tej oczyszczalni.
- **Oczyszczalnia w Ustroniu** - do czasu wywozu odpady te magazynowane są na poletku, zlokalizowanym przy bramie wjazdowej.
- **Oczyszczalnia w Wiśle** - magazynowane czasowo na terenie oczyszczalni, a następnie

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

wykorzystywane przez WZC Sp. z o.o.

- **Oczyszczalnia w Cisownicy** – nie powstają na oczyszczalni.
- **Oczyszczalnia w Strumieniu** - piasek zatrzymywany jest w 2-komorowym piaskowniku. Wydzielony piasek nie jest kierowany do odwodnienia w urządzeniu Drainad (pomimo, że na oczyszczalni jest takie urządzenie). Po odwodnieniu magazynowany jest na poletku na terenie oczyszczalni do czasu przekazania uprawnionemu odbiorcy

Odpady przekazywane są uprawnionemu odbiorcy tj. Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowo-Usługowemu KOMART Sp. z o.o. ul. Szpitalna 7, 44-194 Knurów. Ww. odpady są transportowane celem zagospodarowania poprzez przetworzenie w procesie D5 (składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany).

Podczas kontroli przedłożono posiadaną przez P.H.U. KOMART Sp. z o.o. decyzję Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 11.04.2016 r. nr 698/OS/2016 zatwierdzającą instrukcję prowadzenia kwatery IIA składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w Knurowie przy ul. Szybowej 44. Zgodnie z ww. instrukcją w kwaterze IIA sektor 6 mogą być składowane m.in. odpady o kodzie 19 08 01 oraz 19 08 02.

P.H.U. KOMART Sp. z o.o. posiada wpis w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, stanowiącym integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) o numerze rejestracyjnym **000003985**.

Kontrolowany posiada również umowę na odbiór i przetwarzanie skratek (19 08 01) z firmą „Mustang” Usługi Wielobranżowe Marek Pierzchała, ul. Towarowa 20, 44-100 Gliwice zawartą w dniu 2.11.2018 r., ważną do dnia 31.12.2019 r. Wskazana umowa dotyczy jedynie skratek powstających na oczyszczalni ścieków w Chybiu.

Firma MUSTANG Usługi Wielobranżowe Marek Pierzchała posiada decyzję Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 20.12.2013r. znak ŚR-6233.61.2013, zmienioną decyzją z dnia 6.04.2016 r. znak SR.6233.12.2016 oraz decyzją z dnia 8.12.2016 r. znak SR.6233.45.2016 zezwalającą na zbieranie odpadów m.in. o kodzie 19 08 01 (skratki).

Podmiot posiada wpis w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, stanowiącym integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) o numerze rejestracyjnym **000004012**.

Podmiot posiada wpis do rejestru m.in. w dziale VII – transportujący odpady, w którym uwzględniono odpady o kodach 19 08 01 (skratki) oraz 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe).

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe (19 08 05) – sposób postępowania na poszczególnych oczyszczalniach:

- **Oczyszczalnia w Chybiu** - zagęszczony i odwodniony przy pomocy polielektrolitu na prasie taśmowej, gromadzony jest w kontenerze i po zapełnieniu wywożony. Osad higienizowany jest wapnem.
- **Oczyszczalnia w Ustroniu** - zagęszczony i odwodniony na prasie taśmowej przy użyciu polielektrolitu Zetag. Dalej następuje magazynowanie osadu na 5 poletkach osadowych.
- **Oczyszczalnia w Wiśle** - osad po odwodnieniu na prasie kierowany jest do kontenera, a następnie przewożony jest na 2 poletka i magazynowany do czasu wywozu.
- **Oczyszczalnia w Cisownicy** - unieszkodliwiane są w komorach fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków w Ustroniu.
- **Oczyszczalnia w Strumieniu** - osad po odwodnieniu na prasie kierowany jest do kontenera, a następnie przewożony jest na 2 poletka i magazynowany do czasu wywozu.

Osad zagospodarowywany jest pod uprawę roślin nie przeznaczonych do spożycia. Zagospodarowaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Ustroniu, Wiśle, Strumieniu oraz Chybiu w procesie R10 tj. obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska zajmuje się firma „Mustang” Usługi Wielobranżowe Marek Pierzchała na podstawie umowy z dnia 13.12.2018 r., ważnej do dnia 31.12.2019 r. W przypadku oczyszczalni ścieków w Chybiu w umowie zapewniono odbiór osadów również w okresie niemożliwości wykorzystania osadów przyrodniczo/rolniczo.

Komunalne osady ściekowe z oczyszczalni ścieków Cisownica unieszkodliwiane są w komorach

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 4 z 13

protokół kontroli nr BIB 214/2019

fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków komunalnych w Ustroniu.

Firma MUSTANG Usługi Wielobranżowe Marek Pierzchała zawarła umowę konsorcjum z następującymi podmiotami:

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Rolnik” im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, ul. Międzyrzecze Górne 165, 43-392 Międzyrzecze Górne (umowa z dnia 20.03.2019 r. obowiązuje do dnia zakończenia realizacji umowy);
- Błaszczak Marek, ul. Gliwicka 32, 44-178 Przyszowice (umowa z dnia 15.07.2019 r., obowiązuje do dnia zakończenia realizacji umowy).

Powyższe umowy zostały zawarte w celu wspólnego wykonania usługi polegającej na odbiorze osadu ściekowego wraz z załadunkiem, transportem, odzyskiem lub unieszkodliwieniem z oczyszczalni ścieków z Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.

Transport odpadów – odpady (skratki oraz zawartość piaskowników – z wyłączeniem oczyszczalni ścieków w Chybiu i Cisownicy) odbiera firma SG Synergia Sp. z o.o. S.K.A., z którą kontrolowany posiada umowę w sprawie zagospodarowania odpadów z dnia 23.11.2015 r., zawartą na czas nieokreślony. Przedmiotem umowy jest transport i przekazanie podmiotom do tego uprawnionym do dalszego zagospodarowania. Podmiot posiada wpis w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, stanowiącym integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) o numerze rejestracyjnym **000008008**.

Podmiot posiada wpis do rejestru m.in. w dziale VII – transportujący odpady, w którym uwzględniono odpady o kodach 19 08 01 (skratki), 19 08 02 (zawartość piaskowników) oraz 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe).

1.2.3. Spełnianie przez wytwórców warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. oraz przestrzeganie obostrzeń wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

- *Zakazuje się stosowania komunalnych osadów ściekowych poza obszarem województwa, na którym zostały wytworzone (art. 20 ust. 3)*
Zgodnie z przedłożoną podczas kontroli dokumentacją wytworzone na terenie ww. oczyszczalni ścieków komunalne eksploatowanych przez WZC Sp. z o.o. osady ściekowe zostają przekazane do rolniczego wykorzystania na terenie województwa śląskiego.
- *Zakazuje się przewozu na obszar województwa odpadów, o których mowa w ust. 3, wytworzonych poza obszarem tego województwa, do celów, o których mowa w ust 3 (art. 20 ust. 4)*
Z ustaleń kontroli wynika, że kontrolowany w 2019 r. przestrzegał powyższego zakazu. Wszystkie osady pochodzące z eksploatowanych oczyszczalni zostały zagospodarowane na terenie województwa Śląskiego tj. w miejscowościach Przechlebie, Międzyrzecze górne oraz Gliwice.
- *Zakazuje się zbierania poza miejscem wytwarzania komunalnych osadów ściekowych (art. 23, ust.2 pkt. 2)*
Z ustaleń kontroli wynika, że komunalne osady ściekowe wytworzone przez Oczyszczalnię eksploatowaną przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. są zbierane wyłącznie w miejscu ich powstawania.
- *Zakazuje się nawadniania komunalnych osadów ściekowych poddanych uprzednio procesowi osuszania (art. 96 ust 5)*
Z ustaleń kontroli wynika, że w przypadku oczyszczalni ścieków w Ustroniu, Wiśle i Strumieniu osad po prasie magazynowany jest na niezadaszonych poletkach. W przypadku oczyszczalni ścieków w Chybiu jego magazynowanie odbywa się w kontenerach. Jeden kontener znajduje się w hali. W przypadku jego przepełnienia poza obszarem hali dostawia się również drugi kontener, który przykrywany jest plandeką. Powyższy art. nie dotyczy oczyszczalni ścieków w Cisownicy.

W związku z powyższym, na oczyszczalniach ścieków eksploatowanych przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o., dochodzi do wtórnego nawodnienia komunalnych osadów ściekowych poddanych uprzednio procesowi osuszania. Osady składowane na niezadaszonych poletkach ulegają wtórnemu nawilgoceniu wskutek działania czynników atmosferycznych (opady deszczu i śniegu).

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Stanowi to naruszenie art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z którego wynika, że zakazuje się nawadniania komunalnych osadów ściekowych poddanych uprzednio procesowi osuszania.

Przedstawiciel kontrolowanego wyjaśnił, że w sporządzonej koncepcji modernizacji dla oczyszczalni ścieków w Wiśle (w roku 2016) oraz Ustroniu (w roku 2017) uwzględniono wykonanie zadaszania nad poletkami. Podczas trwania kontroli, WZC Sp. z o.o. wystąpiły z pismem do Urzędu Miasta w Wiśle (znak: PW/7886/19), Ustroniu (znak: PW/7887/19) oraz Strumieniu (znak: PW/7885/19) w celu zwrócenia uwagi na konieczność przeprowadzenia modernizacji ww. poletek (zadaszenie). W piśmie zawnioskowano o rozwiązanie przedstawionego problemu i podjęcie działań w roku 2020. Wspomniane pisma stanowią załącznik nr 3 do protokołu.

– Zakazuje się stosowania komunalnych osadów ściekowych... (art. 96 ust. 12)

W piśmie firmy MUSTANG Usługi Wielobranżowe Marek Pierchala znak B/05/11/2019/O z dnia 15.11.2019 r. skierowanym do Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. (załącznik nr 4) oświadczono, że firma Mustang sprawdza grunt pod kątem zgodności z przepisami prawa, w tym art. 96 ust 12 ustawy o odpadach.

Podczas kontroli przedstawiono przykładowy protokół z wizji w terenie wykonanej w dniu 12.11.2019 r. w związku z zagospodarowaniem osadu na gruntach Ziemięcicie, obr. 0021, gm. Zbroslawice, pow. Tarnogórski (załącznik 12 do protokołu). W ww. protokole potwierdzono sprawdzenie zakazu stosowania komunalnych osadów ściekowych wynikających z art. 96 ust 12.

Z skargi otrzymanej przez WIOŚ w dniu 9.04.2019 r. oraz ustaleń kontroli wynika, że komunalne osady ściekowe zostały zaaplikowane na działce nr 35/20 w Międzyrzeczu Górnym. Potwierdzają to karty aplikacji komunalnych osadów ściekowych, które zestawiono w tabeli 1.

Karty aplikacji komunalnych osadów ściekowych na działce nr 35/20 w Międzyrzeczu Górnym o numerach 01/2019/US, 01/2019/WS, 01/2019/CH, 02/2019/CH, 01/2019/ST stanowią załącznik nr 5 do protokołu.

Podczas kontroli na podstawie wypisu z rejestru gruntów potwierdzono, że ww. działka stanowi własność Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Rolnik” im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Międzyrzeczu Górnym.


Tabela 1. Zestawienie kart aplikacji komunalnych osadów ściekowych

Miejsce stosowania	Data	Karta aplikacji komunalnych osadów ściekowych
Oczyszczalnia Ścieków Ustron		
Gospodarstwo Rolne Marka Błaszczyka, Gliwice obr. 0019, dz. nr 553	Sierpień 2019	02/2019/US
RSP Rolnik, Międzyrzecze Górne obr. 0011, dz. nr 35/20	Marzec 2019	01/2019/US
Oczyszczalnia Ścieków Wisła		
Gospodarstwo Rolne Marka Błaszczyka, Gliwice obr. 0019, dz. nr 553	Sierpień 2019	02/2019/WS
RSP Rolnik, Międzyrzecze Górne obr. 0011, dz. nr 35/20	Marzec 2019	01/2019/WS
Oczyszczalnia Ścieków Chybie		
Gospodarstwo Rolne Marka Błaszczyka, Gliwice obr. 0019, dz. nr 554 oraz 555/3	Wrzesień 2019	06/2019/CH
Gospodarstwo Rolne Marka Błaszczyka, Gliwice obr. 0019, dz. nr 550	Sierpień 2019	05/2019/CH
Władający Gmina Zbroslawice, reprezentowana przez Gminny Zakład	Sierpień 2019	04/2019/CH

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Komunalny Sp. z o.o. Przechlebie obr. 0013, dz. nr 1		
Władający Gmina Zbrosławice, reprezentowana przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. Przechlebie obr. 0013, dz. nr 1	Lipiec 2019	03/2019/CH
Władający Gmina Zbrosławice, reprezentowana przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. Przechlebie obr. 0013, dz. nr 1	Czerwiec 2019	2A/2019/CH
RSP Rolnik, Międzyrzecze Górne obr. 0011, dz. nr 35/20	Kwiecień 2019	02/2019/CH
RSP Rolnik, Międzyrzecze Górne obr. 0011, dz. nr 35/20	Marzec 2019	01/2019/CH
Oczyszczalnia Ścieków Strumiień		
Gospodarstwo Rolne Marka Błaszczyka, Gliwice obr. 0019, dz. nr 550, 551, 552, 553	Sierpień 2019	02/2019/ST
RSP Rolnik, Międzyrzecze Górne obr. 0011, dz. nr 35/20	Kwiecień 2019	01/2019/ST

Działka o numerze 35/20 w Międzyrzeczu Górnym (240205_2.0011.35/20) znajduje się w granicach obszaru Natura 2000 – Dolina Górnej Wisły PLB240001 (przybliżone umiejscowienie działki przedstawiono na poniższej mapie).

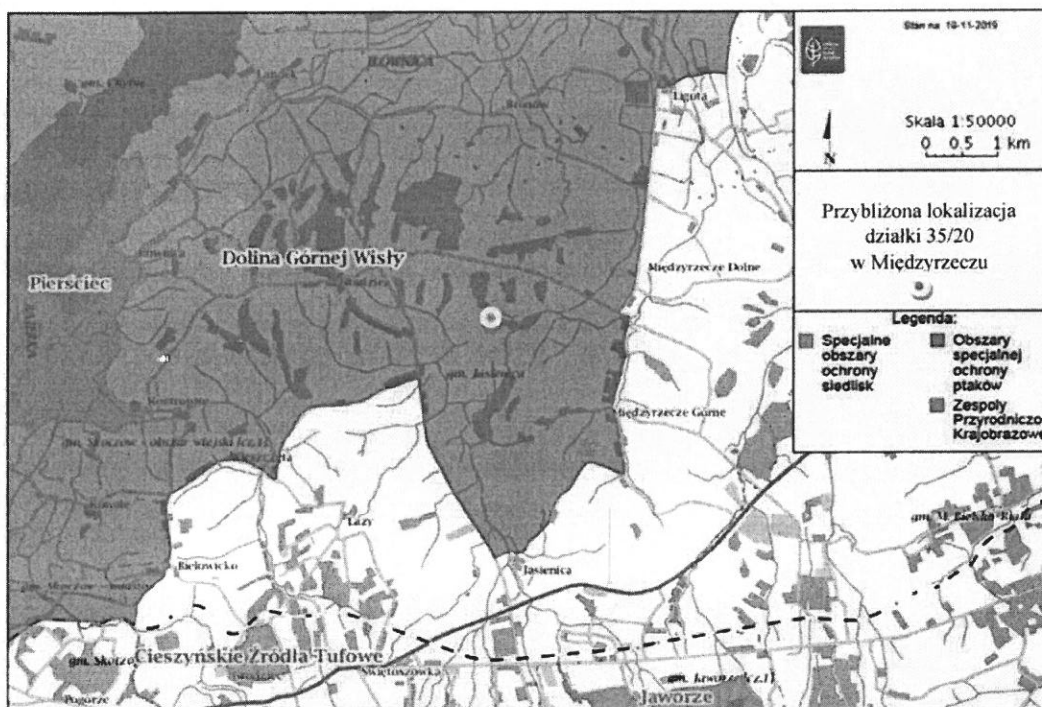

Zgodnie z art. 96 ust. 12 pkt 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach zakazuje się stosowania komunalnych osadów ściekowych na terenach objętych pozostałymi formami ochrony przyrody niewymienionymi w pkt 1 (Parki Narodowe i rezerваты przyrody), jeżeli osady ściekowe zostały wytworzone poza tymi terenami.

W art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) za jedną z form ochrony przyrody uznano obszary Natura 2000. Jednocześnie zgodnie z art. 96 ust. 3 Odpowiedzialność za prawidłowe stosowanie komunalnych osadów

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

#

Ch

ściekowych m.in. w celu uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz. spoczywa na wytwórcy osadów.

W związku z powyższym zastosowanie komunalnych osadów ściekowych na działce o numerze 35/20 w Międzyrzeczu Górnym (240205_2.0011.35/20) stanowi naruszenie art. 96 ust. 12 pkt 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

- *Przed stosowaniem komunalne osady ściekowe oraz grunty, na których osady te mają być stosowane, poddaje się badaniom, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 13, przez wytwórcę komunalnych osadów ściekowych (art.96 ust 6)*

Badanie komunalnych osadów ściekowych

Osady ściekowe badane są przez laboratoria zewnętrzne tj. SGS Polska Sp. z o.o., ul. Cieszyńska 52a, 43-200 Pszczyzna, JARS S.A. Fila Południe: ul. Fabryczna 7, 41-104 Mysłowice oraz przez ARQUES Sp. z o.o. ul. Mostowa 9, 64-800 Chodzież.

Zakres przeprowadzonych badań objął ustalenie następujących parametrów (zgodnie z §5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych): pH, sucha masa, substancja organiczna, zawartość azotu amonowego, zawartość azotu ogólnego, zawartość fosforu ogólnego, wapń, magnez, ołów, kadm, rtęć, nikiel, cynk, miedź, chrom oraz oznaczenia bakterii rodzaju Salmonella i liczby żywych jaj pasożytów.

Próby osadów pobierane są z poletek magazynowych zgodnie z wymaganą metodyką poboru prób. Wyniki badań stanowią podstawę do zastosowania osadów w celach rolniczych i zamieszczane są każdorazowo w opracowaniach określających wielkość dawki dla danego obszaru. W tabeli 2 przedstawiono zestawienie wykonanych badań komunalnych osadów ściekowych:

Tabela 2. Zestawienie badań komunalnych osadów ściekowych dla poszczególnych oczyszczalni ścieków

	Projektowa RLM	Badanie 1 (data poboru, nr sprawozdania)	Badanie 2 (data poboru, nr sprawozdania)	Badanie 3 (data poboru, nr sprawozdania)
Oczyszczalnia ścieków Ustron	39 000	6.03.2019 r. 287/175/2019	31.05.2019 r. 5942/05/2019/F/1 5942/05/2019/M/1	25.10.2019 r. na dzień kontroli brak sprawozdania
Oczyszczalnia ścieków Wisła	28 217	6.03.2019 r. 286/175/2019	26.06.2019 r. SB/70471/07/2019	25.10.2019 r. na dzień kontroli brak sprawozdania
Oczyszczalnia ścieków Chybie	9 800*	28.03.2019 r. 3676/03/2019/F/1 3676/03/2019/M/1	31.05.2019 r. 5942/05/2019/F/4 5942/05/2019/M/4	25.10.2019 r. SB/121462/10/2019
Oczyszczalnia ścieków Strumień	6 615	6.03.2019 r. 288/175/2019	26.06.2019 r. SB/70472/07/2019	3.10.2019 r. 148/10/2019/F/1 148/10/2019/M/1
Oczyszczalnia ścieków Cisownica**	1 250	-	-	-

* - w posiadanym pozwoleniu założono wyższą wartość RLM niż wartość projektową (powyżej 10 000). Rzeczywiste RLM dla oczyszczalni ścieków w Chybiu w roku 2018 określono na 5 900.

** - komunalne osady ściekowe z oczyszczalni ścieków Cisownica unieszkodliwiane są w komorach fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków komunalnych w Ustroniu

Zgodnie z §5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych badania przeprowadza się z częstotliwością zależną od obciążenia oczyszczalni ścieków, wyrażonego równoważną liczbą mieszkańców. W przypadku RLM poniżej

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

10 000 badania przeprowadza się nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy, a przy RLM z zakresu 10 000 do 100 000 nie rzadziej niż raz na cztery miesiące. Powyższe wymagania zostały spełnione dla każdej oczyszczalni ścieków (tabela 1).

Sprawozdania z badań komunalnych osadów ściekowych stanowią załącznik nr 5 do protokołu.

Badania gruntów, na których są stosowane komunalne osady ściekowe

Podczas kontroli przedstawiono instrukcje dotyczące możliwości zastosowanie osadów ściekowych z poszczególnych oczyszczalni ścieków do uprawy roślin, których celem jest określenie maksymalnej, dopuszczalnej dawki stosowanego osadu ściekowego. W skład niniejszych opracowań wchodzi m.in. protokoły pobierania gruntów.

Podczas kontroli przedstawiono również protokoły pobierania próbek gleby. Na terenie należącym do RSP Rolnik z siedzibą w Międzyrzeczu Górnym (przedmiot wniosku o interwencję) sporządzono dwa protokoły o numerach 1/UWS/2019 oraz 2/UWS/2019. W przypadku gospodarstwa rolnego Marka Błaszczyka zam. ul. Gliwicka 32 w Przyszowicach wykonano jeden protokół o numerze 3/UWS/2019. Dla Gminy Zbrosławice – jednostka odpowiedzialna Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Zbrosławicach również sporządzono jeden protokół o nr 9/H/2019 (załącznik nr 7 do protokołu).

- *Wytwórca komunalnych osadów ściekowych jest obowiązany do przekazywania, wraz z tymi osadami, władającemu powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe mają być stosowane, informacji o dawkach tego osadu, które mogą być stosowane na poszczególnych gruntach, oraz wyników badań, o których mowa w ust. 6. (art. 96 ust. 7) – w piśmie firmy MUSTANG Usługi Wielobranżowe Marek Pierzchała znak B/05/11/2019/O z dnia 15.11.2019 r. skierowanym do Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. (załącznik nr 4) oświadczone, że firma Mustang przekazuje władającemu gruntem, na której komunalne osady ściekowe mają być stosowane, badania osadów ściekowych, badania gruntu, instrukcję stosowania komunalnych osadów ściekowych, kartę aplikacji oraz KPO.*
- *Wytwórca komunalnych osadów ściekowych stosowanych w celach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, powiadamia wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o zamiarze przekazania tych osadów władającemu powierzchnią ziemi, na której te osady mają być stosowane, na co najmniej 7 dni przed przekazaniem (art. 96 ust. 8) – kontrolowany w roku 2019 informował WIOŚ 6 krotnie o zagospodarowaniu komunalnych osadów ściekowych w następujących terminach podając miejsce zagospodarowania:*
 - a) 14.10 – Ziemięcie, obr. 0021, gm. Zbrosławice, pow. Tarnogórski, działka nr 6 (władający Mustang Usługi Wielobranżowe Marek Pierzchała),
 - b) 23.09 – Mikołów, obr. 0033, gm. Mikołów, pow. Mikołowski, dz. nr 425/1 (władający Marek Błaszczyk, ul. Gliwicka 32, Przyszowice),
 - c) 18.07 - Gliwice obr. 0019, gm. Gliwice, pow. Gliwicki, działki nr 550, 551, 552, 553, 554, 555/3 (władający Marek Błaszczyk, ul. Gliwicka 32, Przyszowice),
 - d) 04.06 – Przezchlebie, obr. 0013, gm. Zbrosławice, pow. Tarnogórski, dz. nr 1; 10 (władający Gmina Zbrosławice, reprezentowana przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.)
 - e) 14.03 – Międzyrzecze Górne, obr. 0011, gm. Jasienica, pow. Bielski, dz. nr 35/15; 35/16; 35/20 (władający RSP Rolnik Międzyrzecze Górne)
 - f) 27.03 - Międzyrzecze Górne, obr. 0011, gm. Jasienica, pow. Bielski, dz. nr 35/6; 35/7; 35/8; 35/9; 35/20; 134/3 (władający RSP Rolnik Międzyrzecze Górne)

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych ma obowiązek poinformować w formie pisemnej Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na 7 dni przed ich przekazaniem m.in. w celu stosowania komunalnych osadów ściekowych do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz (art. 96 ust. 1 pkt 3). Celem niniejszej procedury jest zwiększenie nadzoru nad prawidłowością rolniczego wykorzystania komunalnych osadów ściekowych oraz ograniczenie ewentualnych nielegalnych zdarzeń związanych z wykorzystaniem komunalnych osadów ściekowych.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 9 z 13

protokół kontroli nr BIB 214/2019

Zapis art. 3 ust. 1 pkt 28 ustawy o odpadach definiuje stosowanie komunalnych osadów ściekowych jako rozprowadzanie na powierzchni ziemi lub wprowadzanie do gleby.

Kontrolowany o zamiarze stosowania komunalnych osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Chybiu, Ustroniu, Wiśle i Strumieniu na działce nr 1; 10, obr. 0013, Przechlebie poinformował WIOŚ pismem znak PW/3581/19 z dnia 4.06.2019 r. (załącznik nr 9).

W trakcie kontroli ustalono, że komunalne osady ściekowe z Oczyszczalni Ścieków w Chybiu zostały zastosowane na wskazanym terenie trzykrotnie w miesiącach czerwiec, lipiec i sierpień, co potwierdzają karty aplikacji o nr 04/2019/CH, 03/2019/CH, 2A/2019/CH stanowiące załącznik nr 8 do protokołu. Przedłożono również trzy karty przekazania odpadu dla kodu 19 08 05 o nr 6A/H, 7 CH, 8A/CH do Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., które stanowią załącznik nr 10 do protokołu.

W związku z powyższym przekazano trzykrotnie do rolniczego zagospodarowania na terenie miejscowości Przechlebie, obr. 0013, gm. Zbrosławice (zgodnie z przedłożonymi kartami przekazania odpadów), a WIOŚ o zamiarze przekazania komunalnych osadów ściekowych został powiadomiony tylko raz, co stanowi naruszenie art. 96 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

1.2.4. Ewidencja odpadów i sprawozdawczość

W trakcie kontroli ustalono, iż Zakład prowadzi ilościową i jakościową ewidencję wytworzonych odpadów z zastosowaniem kart przekazania odpadu i kart ewidencji, odrębnie dla każdej z eksploatowanych oczyszczalni ścieków. W przypadku odpadu o kodzie 19 08 05 ewidencja jest prowadzona z zastosowaniem kart ewidencji komunalnych osadów ściekowych

Na podstawie prowadzonej ewidencji stwierdzono, że do dnia 31.10.2019 r. w instalacjach wytworzono odpady w następującej ilości:

Oczyszczalnia	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe - 19 08 05 [Mg]	Skratki - 19 08 01 [Mg]	Zawartość piaskowników - 19 08 02 [Mg]
Ustroń	1274,2	35,78	44,24
Wiśła	803,84	36,54	-
Strumień	621,34	19,64	24,12
Chybie	621,82	34,26	-
Cisownica	-	9,26	-

Ponad to, na terenie oczyszczalni powstają również odpady o następujących kodach: 15 02 02*, 15 01 10*, 16 02 13*, 15 01 02, 16 02 14, 16 05 06*, 15 01 07, 13 02 05*.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 237aa ustawy o odpadach kontrolowany podmiot za rok 2018 sporządził i złożył do marszałka województwa śląskiego zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. Zestawienie zostało złożone terminowo tj. w dniu 11 marca 2019 r. podczas gdy należało je złożyć do dnia 15 marca.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

2. Naruszenia

Lp.	Rodzaj nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Punkt pozwolenia lub akt prawny (art., par, ust., pkt) lub inny dokument (zgłoszenie, informacje, itp.)
1	Nawadnianie komunalnych osadów ściekowych poddanych uprzednio procesowi osuszania (poletka niezadaszone)	Ustalenia kontroli	art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.)
2	Zastosowanie komunalnych osadów ściekowych na działce nr 35/20, obr. 0011 w Międzyrzeczu Górnym znajdującej się w granicach obszaru Natura 2000 – Dolina Górnej Wisły PLB240001	Ustalenia kontroli, Karty aplikacji komunalnych osadów ściekowych (zał. 4)	art. 96 ust. 12 pkt 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.)
3	Kontrolowany nie powiadomił wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o kolejnym zamiarze przekazania komunalnych osadów ściekowych na działkę nr 1, obr. 0013, Przechlebie.	Ustalenia kontroli, Pismo o zamiarze stosowania osadu (zał. 10), Karty aplikacji komunalnych osadów ściekowych (zał. 8), Karty przekazania odpadów (zał. 11)	art. 96 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.)

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Lp.	Rodzaj nieprawidłowości	Podstawa prawna	Imię i nazwisko osoby, która popełniła wykroczenie	Zastosowana sankcja
1	Nawadnianie komunalnych osadów ściekowych poddanych uprzednio procesowi osuszania.	art. 185 - Ustawa o odpadach - 1. Stosowanie komunalnych osadów ściekowych niezgodnie z warunkami określonymi w art. 96 ust. 4 lub wbrew zakazom, o których mowa w art. 96 ust. 5 lub 12.	Pani Beata Halama	Pouczenie
2	Zastosowanie komunalnych osadów ściekowych na działce nr 35/20, obr. 0011 w Międzyrzeczu Górnym znajdującej się w granicach obszaru Natura 2000	art. 185 - Ustawa o odpadach - 1. Stosowanie komunalnych osadów ściekowych niezgodnie z warunkami określonymi w art. 96 ust. 4 lub wbrew zakazom, o których mowa w art. 96 ust. 5 lub 12.	Pani Beata Halama	Pouczenie
3	Nie powiadamianie wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o zamiarze przekazania komunalnych osadów ściekowych	art. 184 - Ustawa o odpadach - 2. Niepowiadomienie, wbrew przepisowi art. 96 ust. 8, wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o zamiarze przekazania komunalnych osadów ściekowych władającemu powierzchnią ziemi, na której te osady mają być stosowane.	Pani Beata Halama	Pouczenie

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

4. Inne zagadnienia

Stwierdzone naruszenia i nieprawidłowości będą przedmiotem postępowania pokontrolnego.

W trakcie kontroli kontrolowanemu podmiotowi udzielono instruktażu w zakresie:

- art. 31 a ustawy z dnia 20.07.1991 r. o *Inspekcji Ochrony Środowiska* (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1355) – nie informowanie organu Inspekcji Ochrony Środowiska, w wyznaczonym terminie, o zakresie wykonania zarządzeń pokontrolnych lub informowanie niezgodnie z prawdą zagrożone jest **mandatem karnym w wysokości do 500 zł.**

Przyczyna podjęcia kontroli

Przyczyną podjętej kontroli interwencyjnej bez zawiadomienia było wpłynięcie do WIOŚ w dniu 9.04.2019 r. pisma z prośbą o przeprowadzenie kontroli w związku z stosowaniem komunalnych osadów ściekowych na działkach RSP Rolnik w Międzyrzeczu Górnym (działka nr 35/20), zlokalizowanych w obszarze Natura 2000 PLB 240001 (Dolina Górnej Wisły).

Kontrolowany potwierdził, że komunalne osady ściekowe zostały zastosowane na wskazanym obszarze. Dodatkowo podmiot przedstawił zdjęcia z wizji lokalnej jaką przeprowadził 4.04.2019 r na działce 35/20 w Międzyrzeczu Górnym (miejsce zastosowania osadów). Pismo e-mail wraz z załączonymi zdjęciami stanowią załącznik 11 do protokołu.

5. Informacje końcowe

Kontrolowanego poinformowano, że zgodnie z art. 41 KPA o każdorazowej zmianie adresu podmiotu należy informować WIOŚ Delegaturę w Bielski-Białej pod rygorem doręczenia pisma pod dotychczasowy adres ze skutkiem prawnym.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Upoważnienie do kontroli nr 143/2019/BB
2. Oświadczenie o rodzaju przedsiębiorcy
3. Pisma do Urzędów Miasta w Wiśle (znak: PW/7886/19), Ustroniu (znak: PW/7887/19) oraz Strumieniu (znak: PW/7885/19)
4. Pismo firmy MUSTANG Usługi Wielobranżowe Marek Pierzchała znak B/05/11/2019/O z dnia 15.11.2019 r.
5. Karty aplikacji komunalnych osadów ściekowych nr 01/2019/US, 01/2019/WS, 01/2019/CH, 02/2019/CH, 01/2019/ST
6. Sprawozdania z badań komunalnych osadów ściekowych
7. Protokół pobierania próbek gleby nr 9/H/2019
8. Karty aplikacji komunalnych osadów ściekowych nr 04/2019/CH, 03/2019/CH, 2A/2019/CH
9. Pismo do WIOŚ o zamiarze stosowania komunalnych osadów ściekowych znak PW/3581/19 z dnia 4.06.2019 r.
10. Karty przekazania odpadu o kodzie 19 08 05 o numerach dla kodu 19 08 05 o nr 6A/H, 7 CH, 8A/CH
11. Pismo e-mail wraz z zdjęciami z wizji lokalnej na działce 35/20 w Międzyrzeczu Górnym.
12. Protokół z wizji w terenie wykonanej w dniu 12.11.2019 r. w związku z zagospodarowaniem osadu na gruntach Ziemięcicie, obr. 0021, gm. Zbrosławice, pow. Tarnogórski.

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Śląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 12 z 13

protokół kontroli nr BIB 214/2019

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Pani Beacie Halama – Prezes Zarządu

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dn. 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją:5.

Miejsce i data podpisania protokołu: Ustroń, 25.11.2019 r.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Beata Halama

*podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela
kontrolowanej jednostki*

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej
Spółka z o.o.
ul. Myśliwska 10
43-450 USTRÓŃ

**STARSZY INSPEKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA**

mgr inż. Magdalena Medoń-Dęsoł

podpis i pieczęć uprawnionego inspektora

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

